

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO

ESCALA: 1:50

Legenda

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Lâmpada Led 100W

Ponto 2P+T a 2,20m do piso

Ponto rede lógica a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso


Eletroduto Embutido no Teto ou Parede

Condutor Fase


Condutor Neutro

Condutor Terra (condutor de proteção)


Condutor Retorno

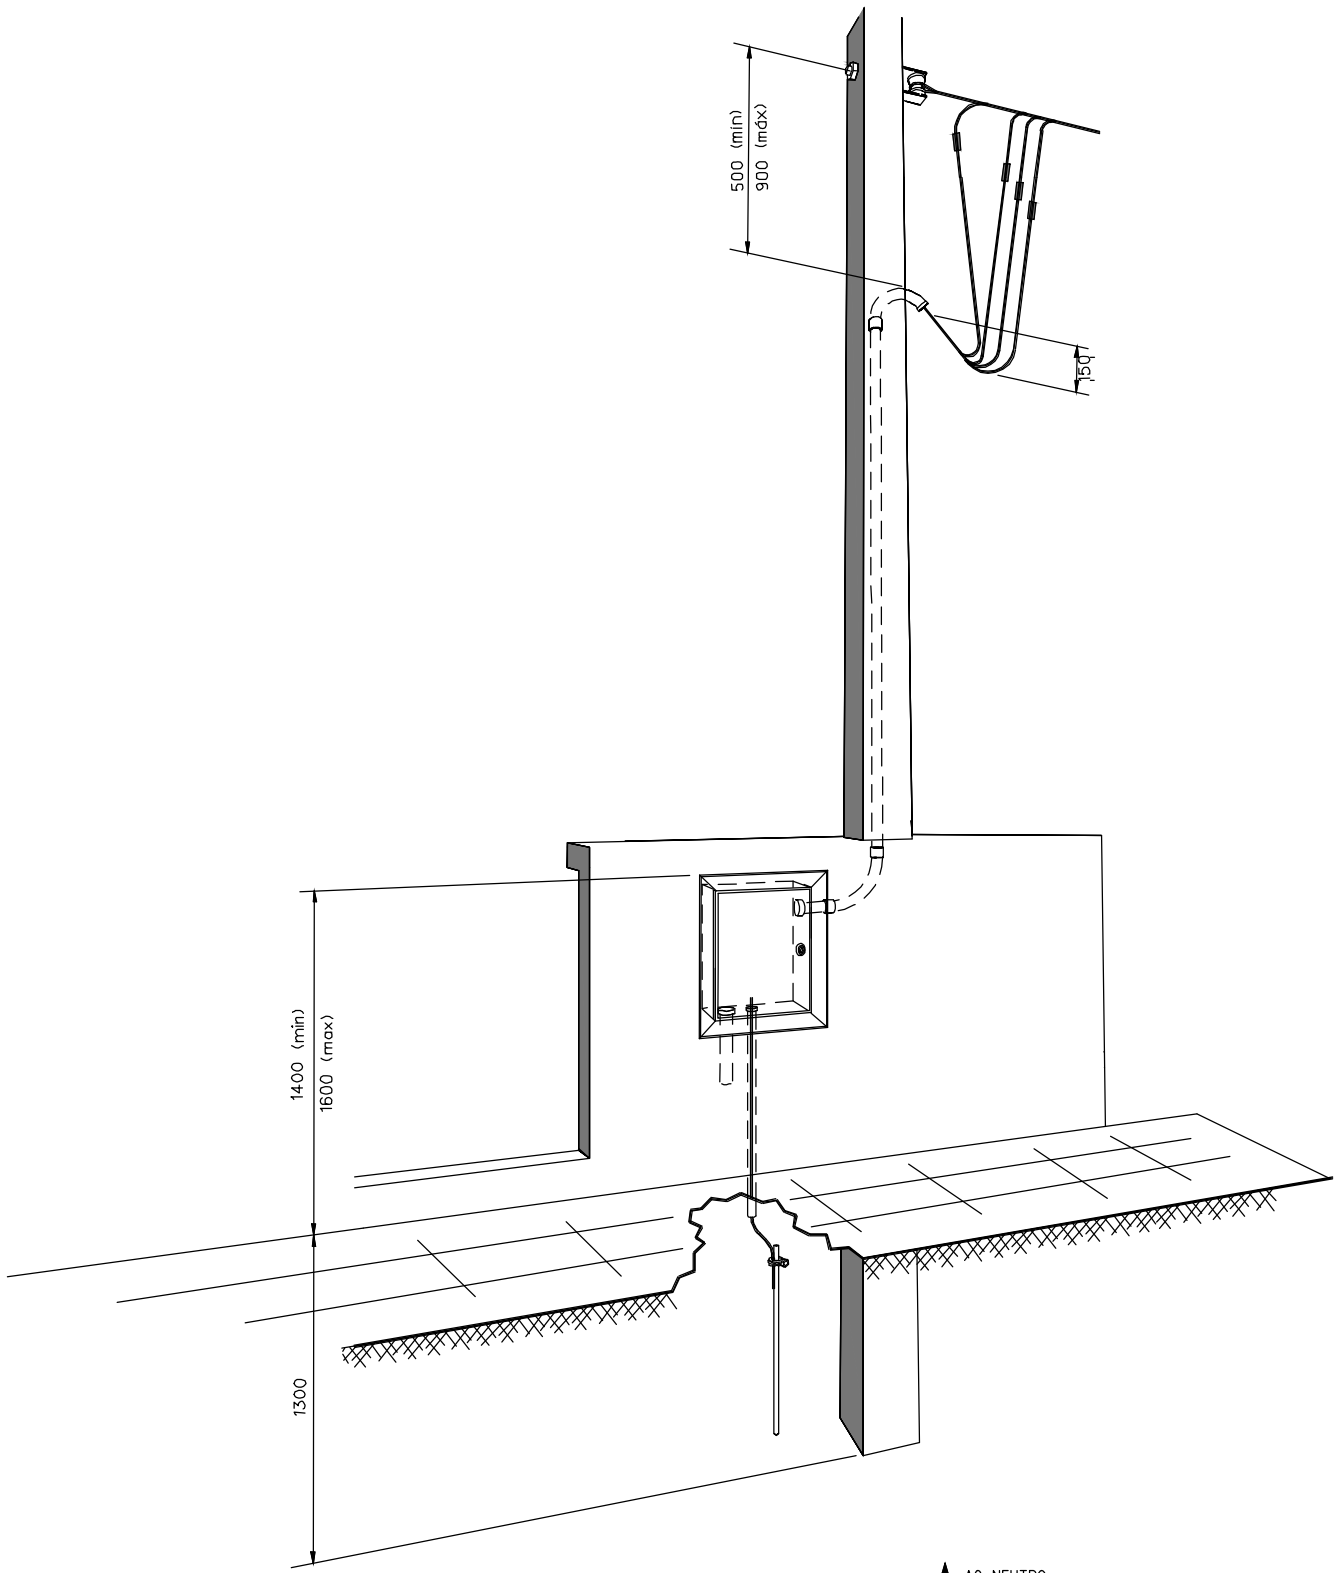

DETALHE DO ATERRAMENTO

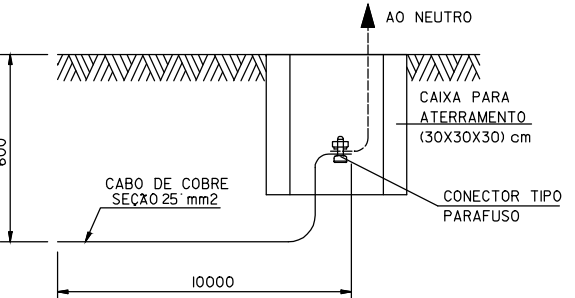

QUADRO DE CARGAS									
ÁREA	CIRCUITOS	LÂMPADAS LED			TOMADAS				TOTAL WATTS
		60w	100w	150w	300w	750w	1500w	3200w	
QDG - 01	C - 01		14						1400w
	C - 02				24				7200w
	C - 03	Ar condicionado - Bifasico				I			750w
	C - 04	Ar condicionado - Bifasico				I			750w
	C - 05	Chuveiro - Bifasico				I			5000w
	C - 05	Chuveiro - Bifasico				I			5000w

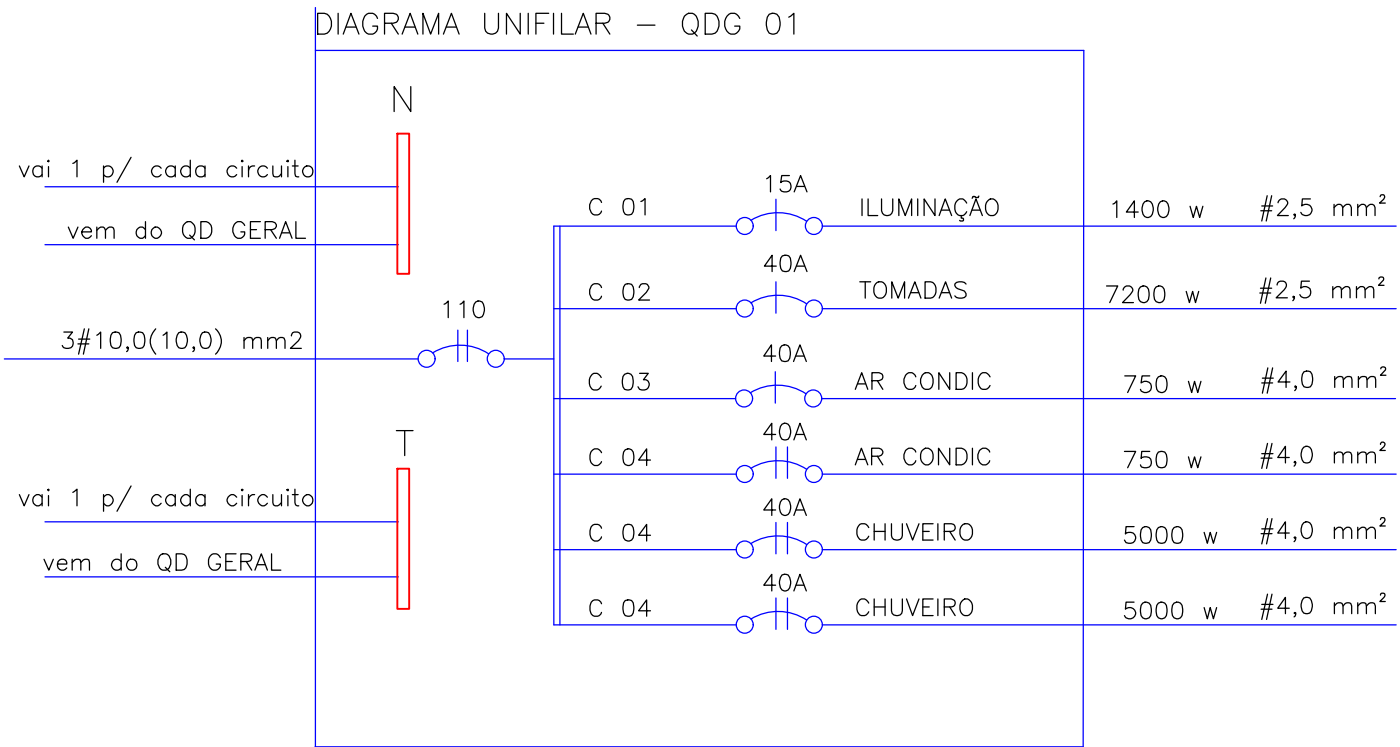

APROVAÇÃO:

Paulo H. R. Medeiros  
Departamento de Engenharia  
Município de Laranjal

João Elinton Dutra  
Prefeito Municipal  
Município de Laranjal

OBRA:

**BARRACÃO INDUSTRIAL**

ENDEREÇO DA OBRA:

**Jardim Esportivo, Rua Projetada A - LARANJAL - PARANÁ**

PROPRIETÁRIO:

**MUNICÍPIO DE LARANJAL  
JOÃO ELINTON DUTRA  
PREFEITO MUNICIPAL**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

**Simone de Andrade  
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1**

ESTATÍSTICAS:

ÁREA DA OBRA: .....300,30m²  
ÁREA ÚTL.: .....283,82m²  
ÁREA DO TERRENO: .....900,00m²  
TAXA DE OCUPAÇÃO: .....31,31%  
COEFICIENTE DE APROV.: 0,3318  
TAXA DE PERMEAB.: .....66,65%

ESCALAS:  
Indicadas

DESENHO:  
Paulo

PRANCHETA:  
**01/02**

DATA:  
Laranjal, 16 de agosto de 2022.

PROJ. ELÉTRICO

A1 841x594mm