


PLANTA BAIXA - 300,20 m²


ESCALA:.....1/50




PLACA DE INDICAÇÃO
SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESCALA - 1:5

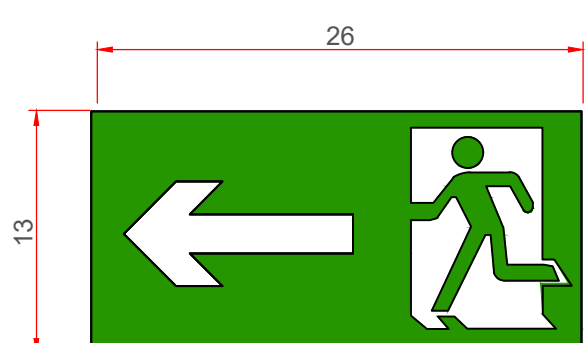


PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO
SAÍDA ESQUERDA
ESCALA - 1:5

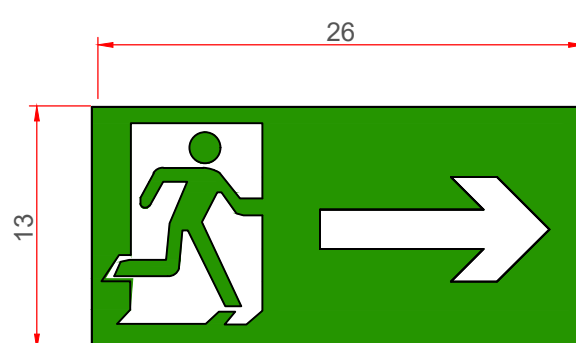

PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO
SAÍDA DIREITA
ESCALA - 1:5

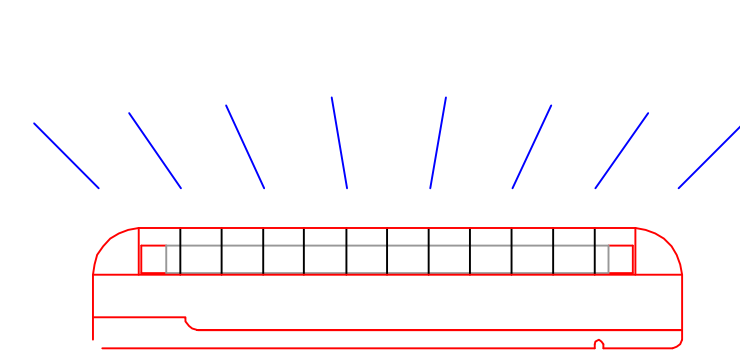



DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERG.
S/ESC.

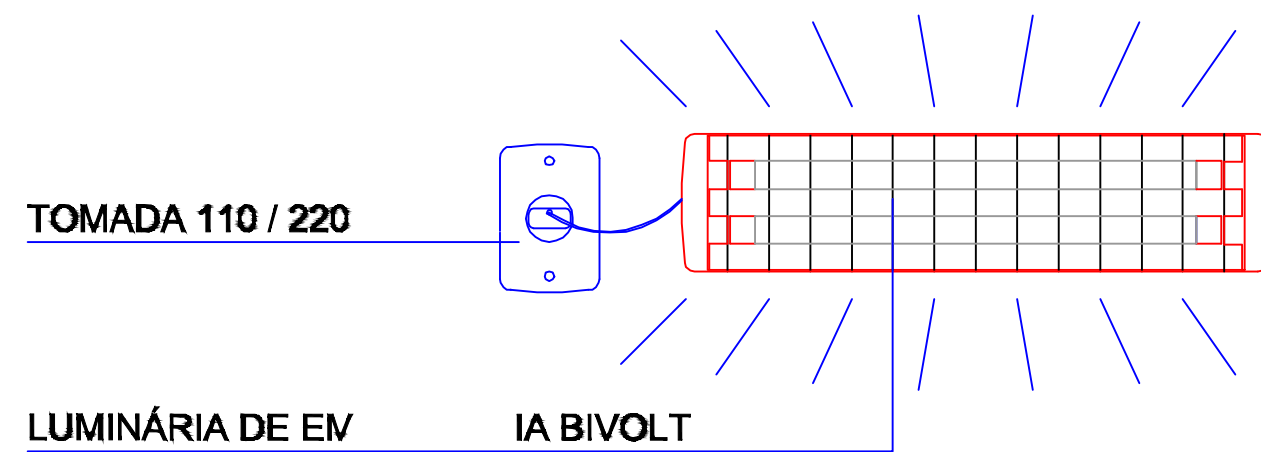

CENTRAL DE GLP

Parâmetros da Central de GLP:

- A central que esteja afastada no mínimo **1,0m** da divisa ou projeção da edificação, poderá ter todas as suas dimensões construídas em alvenaria, exceto as paredes laterais que poderão ser em alvenaria, grade, tela ou totalmente abertas.
- As portas deverão ser do tipo de correr ou de abrir de dentro para fora, não sendo permitida a instalação de fechadura provida de chave, podendo no entanto, ser instalada porta cadeado.
- Deverá ter, pelo menos um dos lados de maior dimensão totalmente aberto para facilitar a ventilação natural, devendo ser previsto, nesta face, proteção mecânica que não obstrua a ventilação (ex. tela, grade etc.), e no caso de laterais edificadas, possuir aberturas de ventilação da seguinte forma:
- Junto ao piso e ao teto área mínima de 20% da área da parede onde instalada;
- A ventilação deverá ser natural e eficiente para proporcionar a diluição dos vazamentos, evitando a concentração do GLP, a níveis que possibilitem explosão.

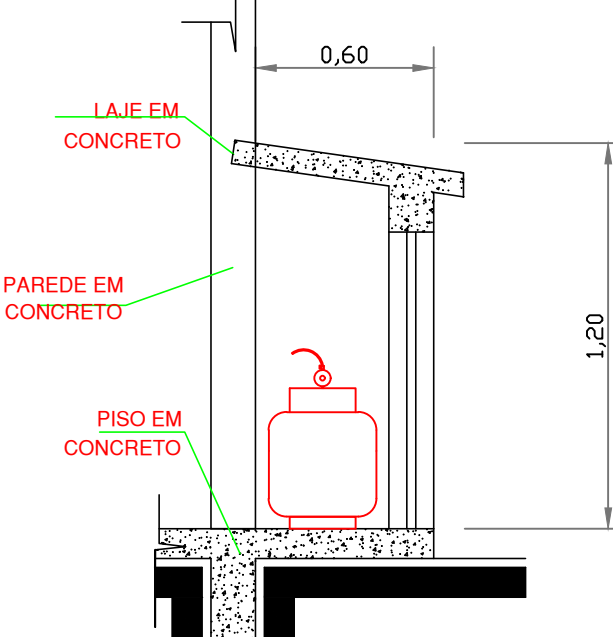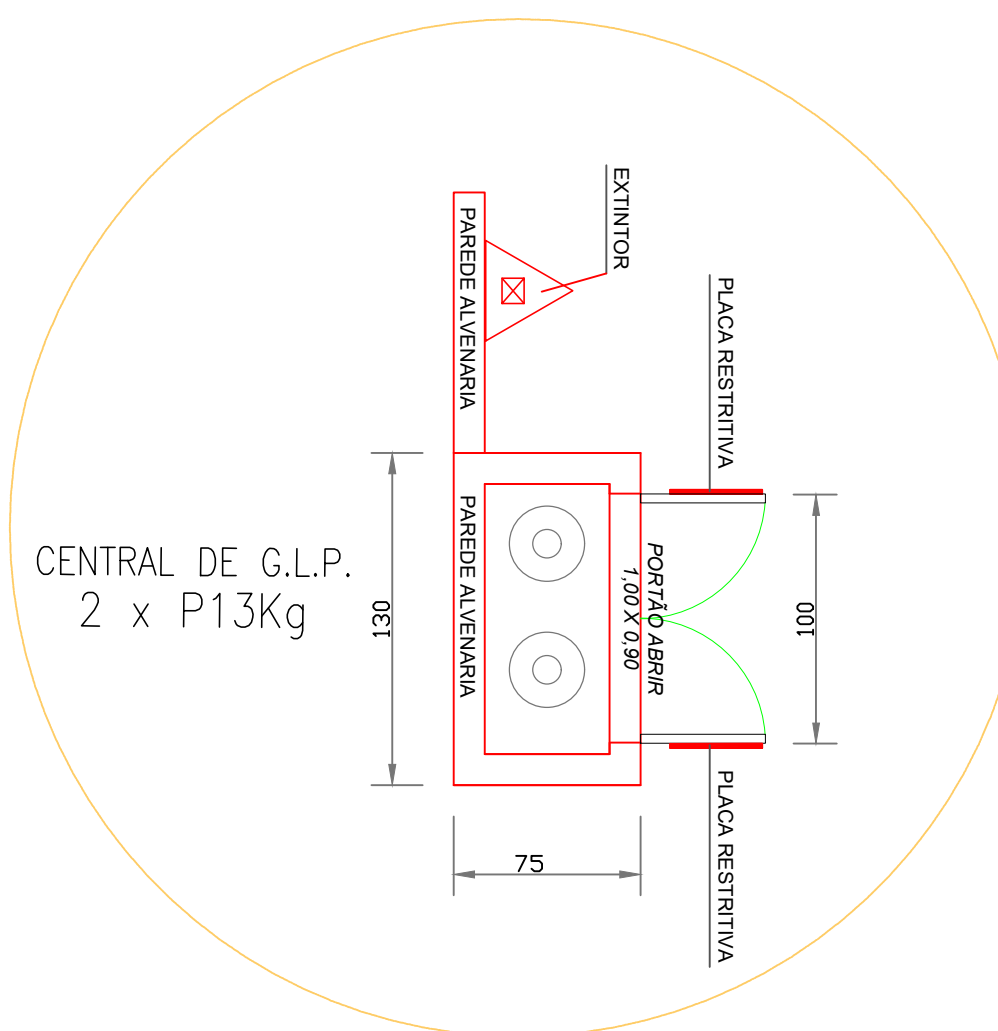


LEGENDA

EXTINTORES NPT 021		
SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	04	TERREO

PLACAS DE BALIZAMENTO		
SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	04	TERREO
	01	TERREO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	06	TERREO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	02	TERREO

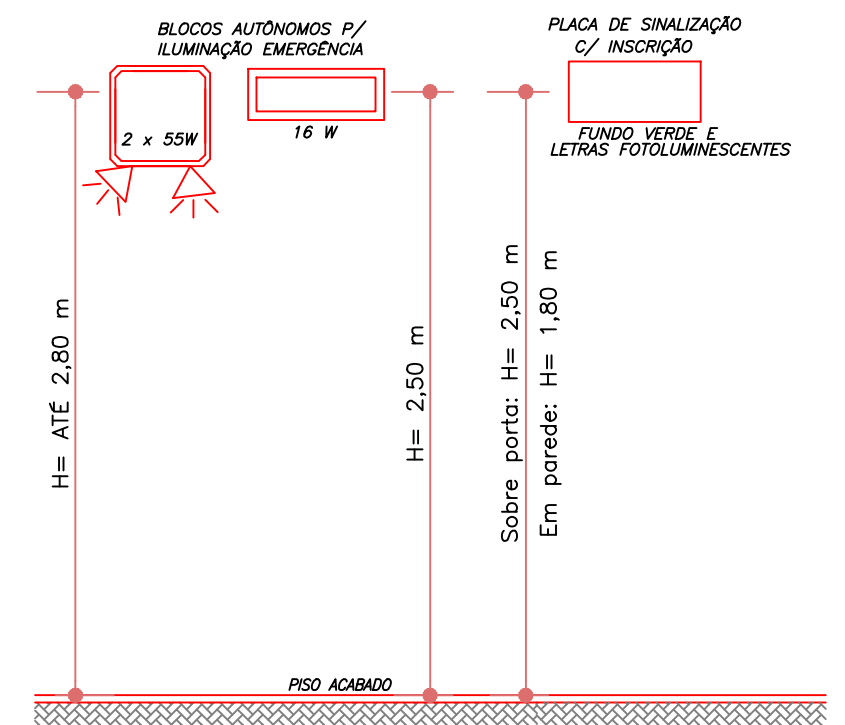

Paulo H. R. Medeiros
Departamento de Engenharia
Município de Laranjal

Aprovação Prefeitura:

Obra/Endereço

BARRACÃO INDUSTRIAL
JARDIM ESPORTIVO, RUA PROJETA DA - LARANJAL, PARANÁ

Área **300,20 m²**

Ocupação **INDUSTRIAL / I-1**

PARA USO DO CBMPR

Prancha
01

Conteúdo da Prancha
**PLANTA BAIXA
TERREO
DETALHES**

Proprietário
MUNICÍPIO DE LARANJAL
CNPJ: 95.684.536/0001-80

Escala
INDICADA
Responsável Técnico
Simone de Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1

Data
agosto/2022.